


UTFÖRD O. ÅTERFYLND SCHAFT

ÖFFEN SCHAFT



KOMMANDE ARBETEN

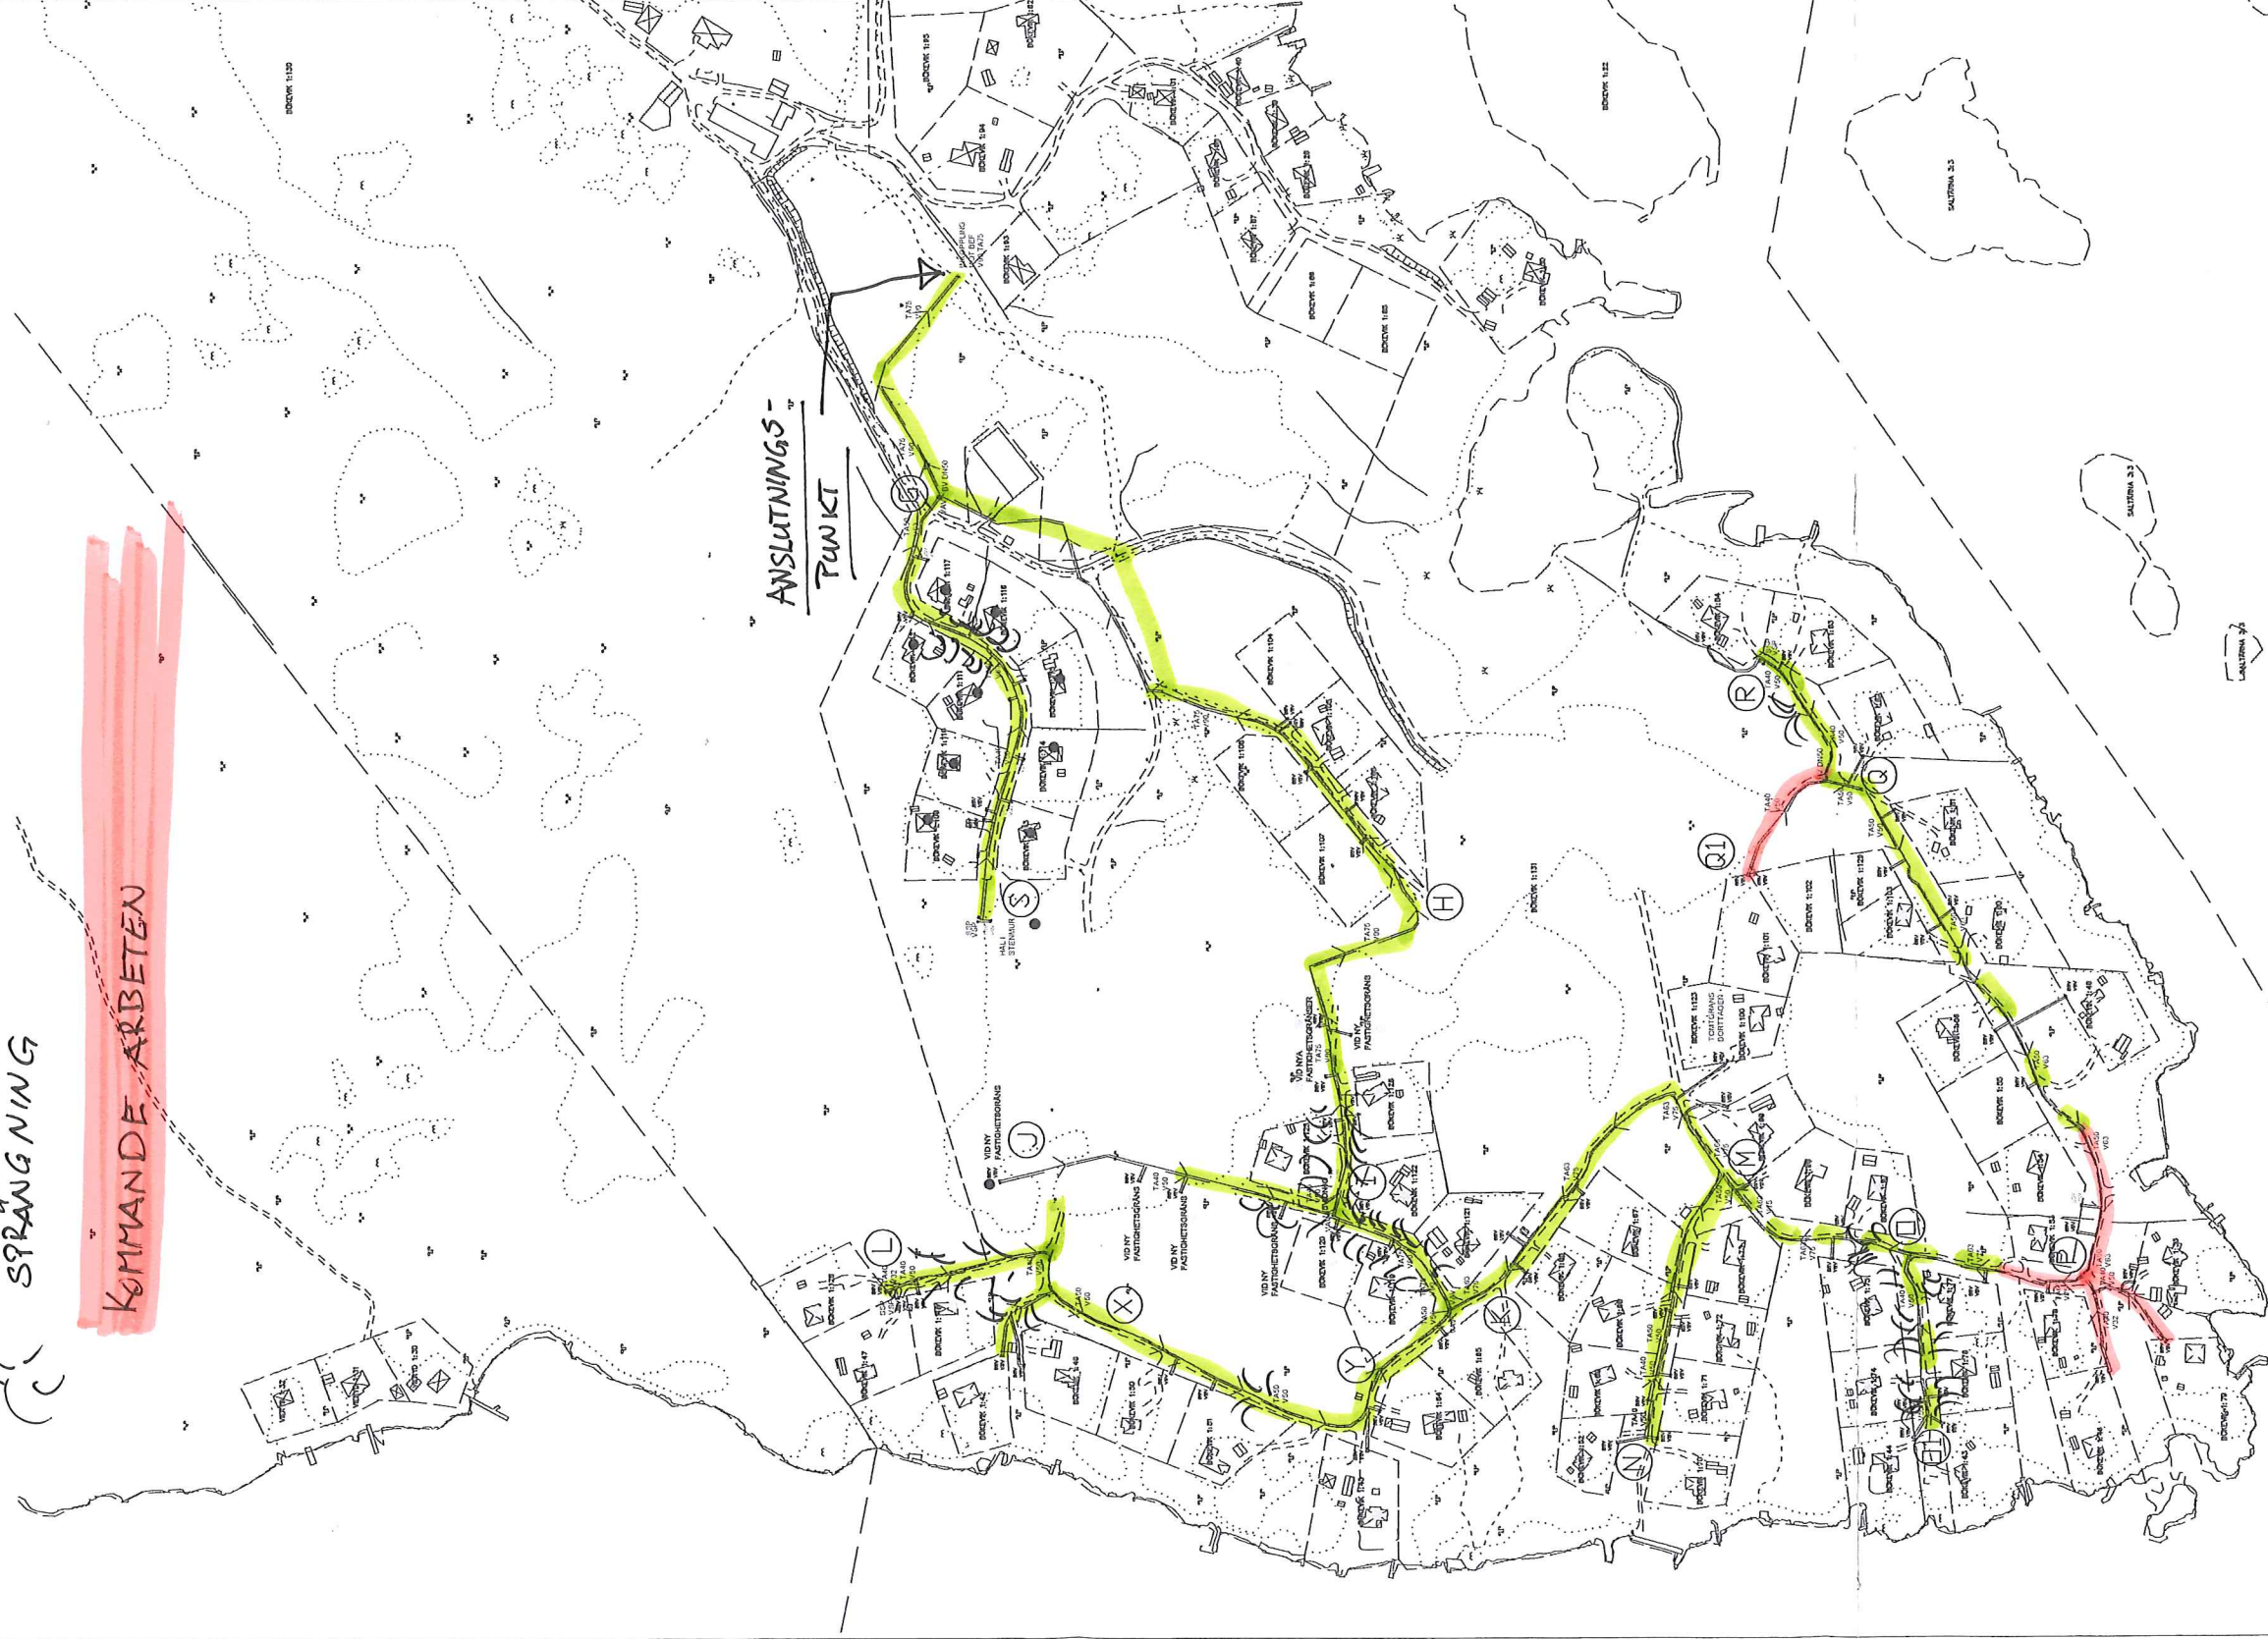

	0/000	0/100	0/200	0/300	0/400
0/000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0/100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0/200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0/300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0/400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

QUESTION 2

	Vattenledning, SDR11 PE80 blå stripes (DN32-DN90)
	Tryckvatten, SDR11 PE80 brun stripes (DN40-DN75)
	BV Baksvell typ LPS
	VAV Avstängningsanordning
	VM Tillämsbrunn 4...Qn2,5
	T Tillämsbrunn plast DN400
	VSP Spålest vatten
	SSP Spålest tryckvatten
	VSP Propäp tryckvattenström går i direkt anslutning utanför vägnad (max 0,3 m)
	SSV vägnad (max 0,3 m) Tryckvatten, Tryckvatten40PE
	SSV Fastighet som skall ha avbättring V32+TA40, se D-01
	Fastighet som skall ha avbättring V32+TA40, se D-01

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM SWEREF 991500
EKVIDISTANS NIVÅURVOR 0.5 m



A		SERVISLÄGEN		2014-08-21		DS			
BET		ANT		ÄNDRINGEN AVSER		DATUM		SIGEN	
FORFRAGNINGUNDERLAG									
EkFor Höranabbens VA/Fiber									
Reprovidergen, 5 Box 1444, 183 14, TRÄBY 412 63 Göteborg 031-744 40795 Söder, Led 3 412 63 Göteborg 031-7276560 Fax 031-7037104									
SkandinavisK Kommunallteknik AB									
ARBETSNUMMER		RITAD AV		KONSTRUERAD AV					
SR1		JP DS		J Palm					
DATUM		GRANSKAD							
2014-08-21		S Noren							
ANLÄGGNING VA									
VA-Plan									
SKALA		RITNINGNUMMER				BET			
1:2000		A1				VA01			